

ГОЛОВНОЇ

Голова Коротської
тепличної ради

Володимир Кученко

2025 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"


ТЕМПЕРАТУРИ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ НА 2025-2026 РР.

1 ВРЯДЕННЯ ТЕПЛОДОЯ ЗАДЛЯ ЯКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ТЕМПЕРАТУРИ ГРАДІВ 95-70 °С
2 ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВХОДІ ДО БУДИВЛІ ПОЖИВАЧІВ ГРАДІВ 85-60 °С

СМТ Королі

ПРИМІТКИ

1 Температура опалювальних графіків встановлена на температурі вступного повітря в будівлі при температурі $t_{\text{вн}} = +8^\circ\text{C}$. Графіки діють за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія в мережі. Висхідна температура теплоносія в мережі повинна бути не вище 110°C .
2 Графік теплової мережі на вхід до будівлі встановлено при температурі $t_{\text{вн}} = +8^\circ\text{C}$. Графіки діють за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія в мережі. Висхідна температура теплоносія в мережі повинна бути не вище 110°C .
3 При відсутності погодження з регулюючим органом, температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .
4 Температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .
5 Температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .
6 Температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .
7 Температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .
8 Температура в будівлі повинна бути не вище 110°C .

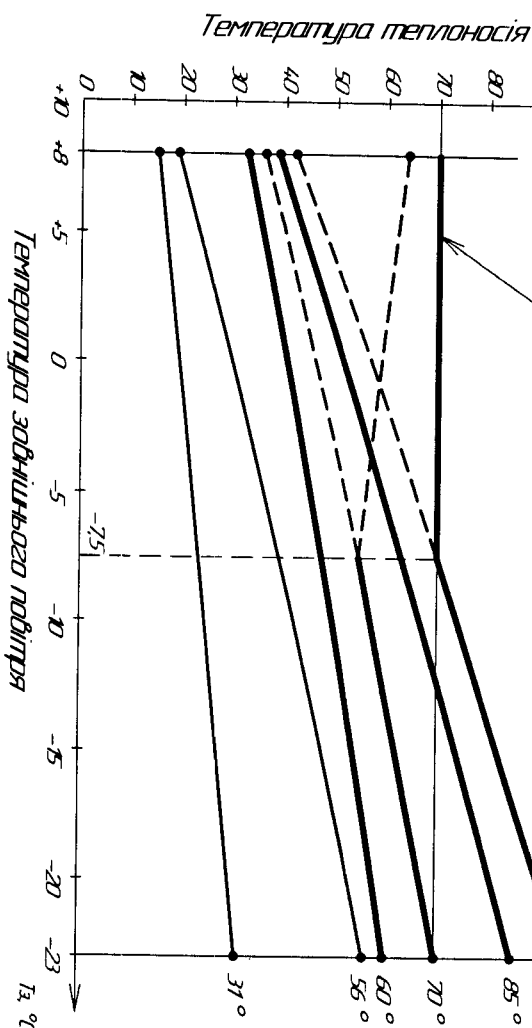

Виконав: провідний інженер

Володимир ПИВНЕНКО