

ГОЛОВНОЇ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНОКомунальне підприємство

"ЗАТОВЕРЖУЮ"

Голова / Підпис
сепаратної ради

Родина ЮВЧЕНКО

2025 р.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ОПАЛОВАЛЬНИЙ ГРАФІК на 2025-2026 рр.

ГРАФІК ТЕПЛОВОЇ НЕРЕЖИ НА ВООД ДО БУДИВЕЛЬ ОДЖИВАНЬ ПО
ВИБОРЕННЯ ТЕПЛОДОСТУ ЗАДЛЯ ЯКОГОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ТЕПЛОТИ

СМТЛ / Подпис / код / МДЧ / 750


Група /

1. Температурні опалювальні системи /

опалювальні системи /

2. /

температура здійснює та, °C	температура в підприємстві підприємстві на вдві в будівлі 11°C	температура в здійснює підприємстві на вдві в будівлі 12°C
-23	85	60
-22	83,6	59,2
-21	82,3	58,5
-20	80,9	57,7
-19	79,5	56,9
-18	78,1	56,1
-17	76,7	55,3
-16	75,3	54,6
-15	73,9	53,8
-14	72,5	52,9
-13	71,0	52,1
-12	69,6	51,3
-11	68,2	50,5
-10	66,7	49,6
-9	65,2	48,8
-8	63,8	47,9
-7	62,3	47,1
-6	60,8	46,2
-5	59,3	45,3
-4	57,8	44,4
-3	56,3	43,5
-2	54,8	42,6
-1	53,2	41,7
0	51,7	40,7
1	50,1	39,8
2	48,6	38,8
3	47,0	37,8
4	45,3	36,8
5	43,7	35,8
6	42,1	34,7
7	40,4	33,7
8	38,7	32,6

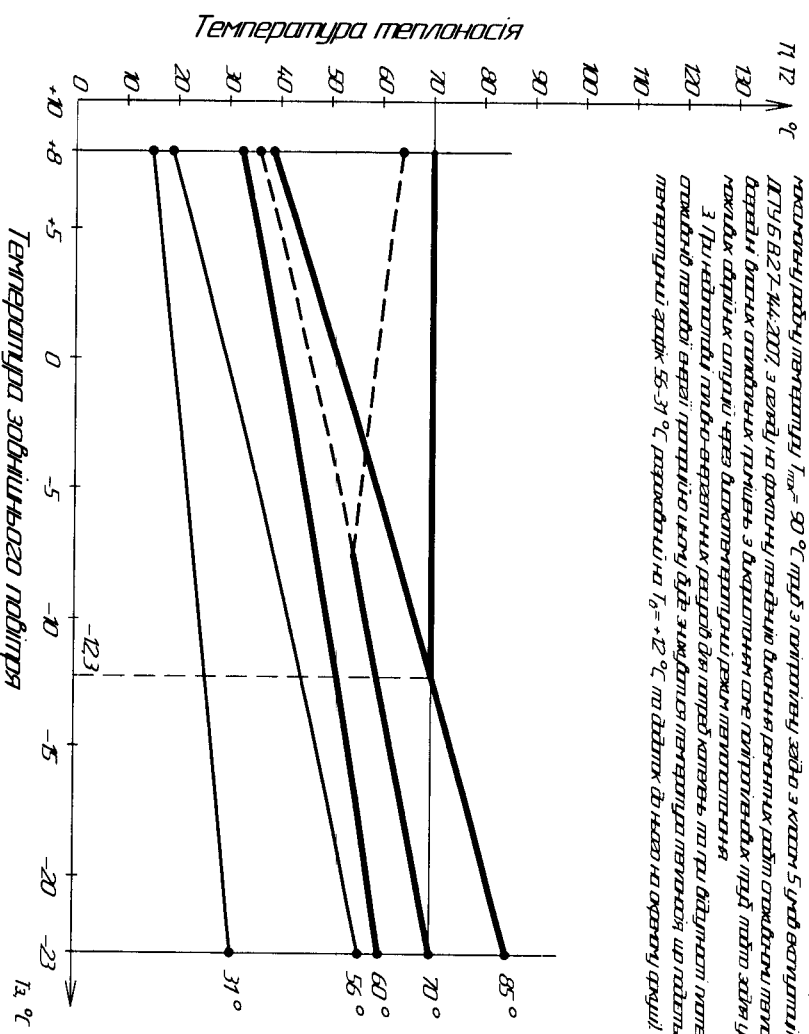

Виконав: провідний інженер /

Володимир ПИВНЕННИЙ

