



Роман ДВЧЕНКО
2024 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОВАТТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ОПАЛОВАЛЬНИЙ ГРАФІК на 2024-2025 рр.:


ГРАФІК ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖИ НА ВВОДІ ДО БУДИВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ та
ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ

смт. Лодан, кот. Мурч



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.д. Головного інженера
АТ "ОВАТ"
Володимир РИЖЕНКО
2024 р.

Температура зовнішнього повітря $t_{z, \text{°C}}$	Температура води в подавальній мережі на ввіді в будівлю $t_1, \text{°C}$	Температура води в зворотній мережі на ввіді в будівлю $t_2, \text{°C}$
-23	85	60
-22	83,6	59,2
-21	82,3	58,5
-20	80,9	57,7
-19	79,5	56,9
-18	78,1	56,1
-17	76,7	55,3
-16	75,3	54,6
-15	73,9	53,8
-14	72,5	52,9
-13	71,0	52,1
-12	69,6	51,3
-11	68,2	50,5
-10	66,7	49,6
-9	65,2	48,8
-8	63,8	47,9
-7	62,3	47,1
-6	60,8	46,2
-5	59,3	45,3
-4	57,8	44,4
-3	56,3	43,5
-2	54,8	42,6
-1	53,2	41,7
0	51,7	40,7
1	50,1	39,8
2	48,6	38,8
3	47,0	37,8
4	45,3	36,8
5	43,7	35,8
6	42,1	34,7
7	40,4	33,7
8	38,7	32,6

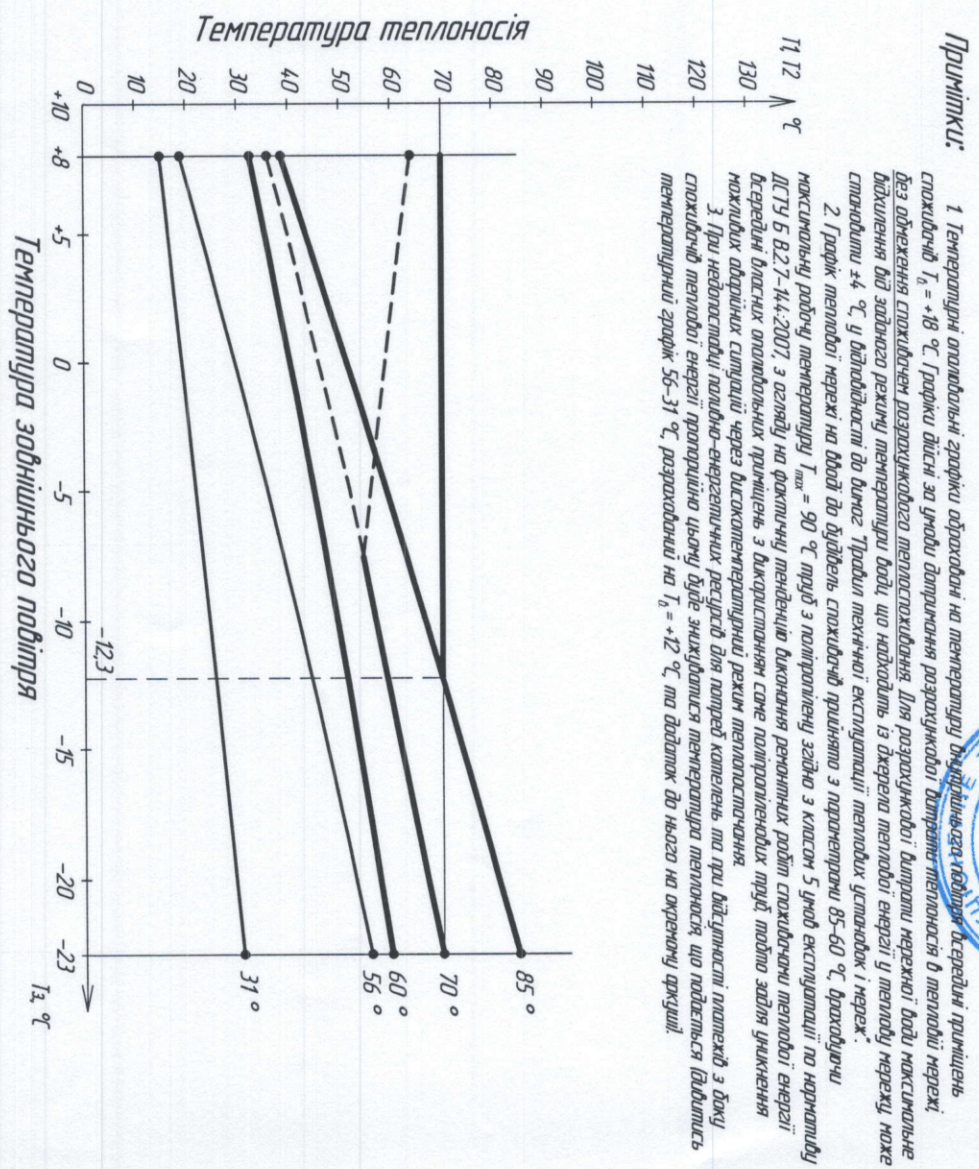

Виконав: провідний інженер
Володимир ПИСЬМЕННИЙ