

3A TBEP-DK510

АТ "ДТКЕ"

1. ВАРСЕНА ТЕВНОСЯ ЗАЛАН СКОТО ПЕРУНОВАЯ ВЛБЕРУ ТЕПЛОТА $95-70^{\circ}$ *
2. ТЕВНОБОИ МЕЧЕН НА ВЕЛЛИ ДО БУЛИЕБЪ ОДЖАЧАВЪ $85-60^{\circ}$ *

С. Михайло-Кочушинскык

2025 p.

Domick


Температура кипения воды при нормальном давлении $t_{\text{к}} = +100^\circ\text{C}$ [градусов Цельсия]. Температуру кипения воды при нормальном давлении называют температурой кипения. Температуру кипения воды при нормальном давлении называют температурой кипения. Температуру кипения воды при нормальном давлении называют температурой кипения.

отъѣзду 24^{го} и въѣзду въ село Троицкое въ воскресенье 1<го августа 1894 года.

2) *проф. петиції* – наразі на стадії збирання матеріалів петиції: 65-60 °C факторизація кристалів рідкої метакрилату, $T_{\text{m}} = 90$ °C, туди з поліпропілену з'єднано з класом 5 угод акрилатів; по термодинаміці ІТ 5 ВЗ-7-44-2007, з огляду на фактичний вимірюваний рідкий стадійний петиції: внаслідок втрати втрати стабільності кристалів з фактичною швидкістю поліпропілену туди майже з'являються нові дрібні кристали через відокремлення рідких петицій.

[illegible]

Խորանային ջրի մակարդակը 13 °C	Խորանային ջրի մակարդակը 11 °C	Խորանային ջրի մակարդակը 12 °C	Խորանային ջրի մակարդակը 11 °C	Խորանային ջրի մակարդակը 12 °C
-23	95	70	85	60
-22	914	690	816	592
-21	919	681	823	585
-20	903	671	819	577
-19	887	661	795	569
-18	871	652	781	561
-17	855	642	767	553
-16	839	632	753	546
-15	823	622	739	538
-14	807	611	725	529
-13	790	601	710	521
-12	774	591	696	513
-11	757	581	682	505
-10	741	570	667	496
-9	724	559	652	488
-8	707	549	638	479
-7	690	538	623	471
-6	673	527	608	462
-5	656	516	593	453
-4	639	505	578	444
-3	622	494	563	435
-2	604	482	548	426
-1	587	471	532	417
0	569	459	517	407
1	551	447	501	398
2	533	435	486	388
3	514	423	470	378
4	496	410	453	368
5	477	398	437	358
6	458	385	421	347
7	439	372	404	337
8	419	358	387	326

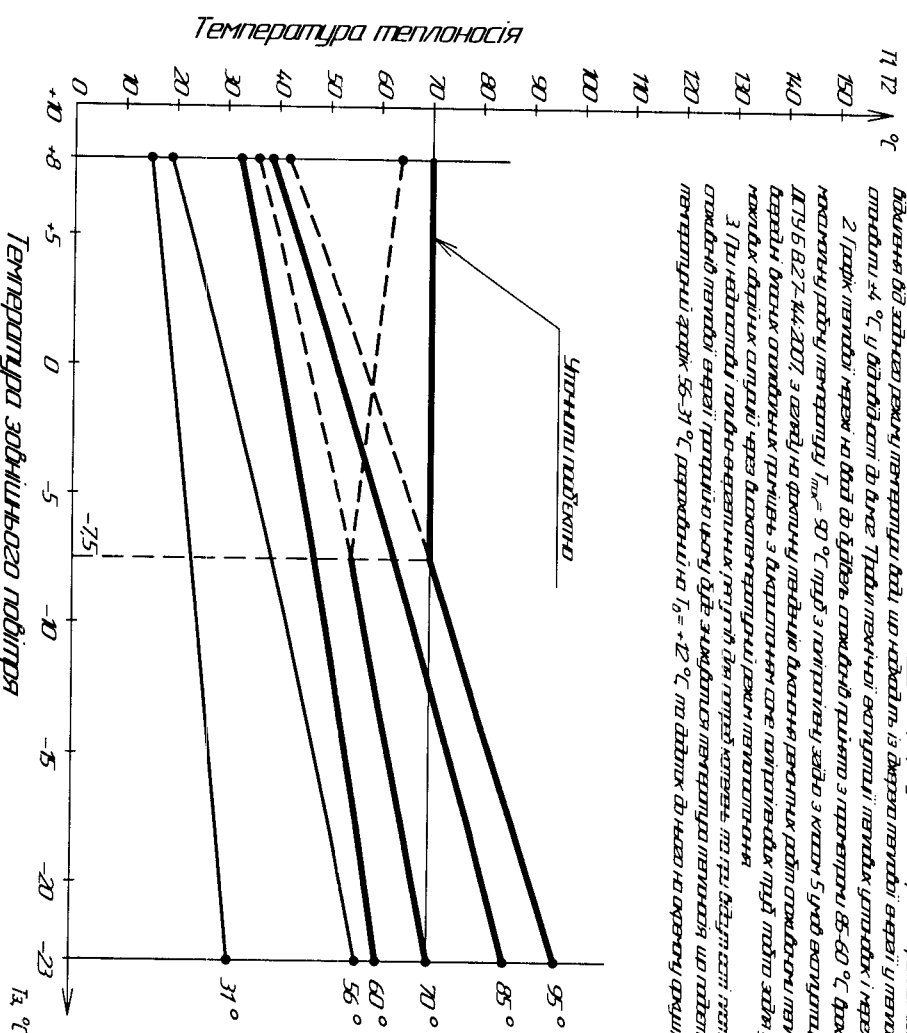

Виконав: провідний інженер

Возможна и такая ситуация: