

"ПОГОДЖЕНО"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

"ЗАТВЕРДЖУЄ"

Від 20 грудня 2023 року
Рада Чернівецького району

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2023-2024 РР.


Головний інженер
АТ "ОТКЕ"

1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ (графік: 95-70°C)
2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВВОДІ ДО БУДИВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ (графік: 85-60°C)

Смт. Седнів



| Температура води в подавлючій підпорядковій мережі 12°C | Температура води в подавлючій підпорядковій мережі 11°C | Температура води в подавлючій підпорядковій мережі на ввіді в будівлю 12°C | Температура води в подавлючій підпорядковій мережі на ввіді в будівлю 11°C | Температура води в подавлючій підпорядковій мережі на ввіді в будівлю 12°C |
|---|---|--|--|--|
| -23 | 95 | 70 | 85 | 60 |
| -22 | 93,4 | 69,0 | 83,6 | 59,2 |
| -21 | 91,9 | 68,1 | 82,3 | 58,5 |
| -20 | 90,3 | 67,1 | 80,9 | 57,7 |
| -19 | 88,7 | 66,1 | 79,5 | 56,9 |
| -18 | 87,1 | 65,2 | 78,1 | 56,1 |
| -17 | 85,5 | 64,2 | 76,7 | 55,3 |
| -16 | 83,9 | 63,2 | 75,3 | 54,6 |
| -15 | 82,3 | 62,2 | 73,9 | 53,8 |
| -14 | 80,7 | 61,1 | 72,5 | 52,9 |
| -13 | 79,0 | 60,1 | 71,0 | 52,1 |
| -12 | 77,4 | 59,1 | 69,6 | 51,3 |
| -11 | 75,7 | 58,1 | 68,2 | 50,5 |
| -10 | 74,1 | 57,0 | 66,7 | 49,6 |
| -9 | 72,4 | 55,9 | 65,2 | 48,8 |
| -8 | 70,7 | 54,9 | 63,8 | 47,9 |
| -7 | 69,0 | 53,8 | 62,3 | 47,1 |
| -6 | 67,3 | 52,7 | 60,8 | 46,2 |
| -5 | 65,6 | 51,6 | 59,3 | 45,3 |
| -4 | 63,9 | 50,5 | 57,8 | 44,4 |
| -3 | 62,2 | 49,4 | 56,3 | 43,5 |
| -2 | 60,4 | 48,2 | 54,8 | 42,6 |
| -1 | 58,7 | 47,1 | 53,2 | 41,7 |
| 0 | 56,9 | 45,9 | 51,7 | 40,7 |
| 1 | 55,1 | 44,7 | 50,1 | 39,8 |
| 2 | 53,3 | 43,5 | 48,6 | 38,8 |
| 3 | 51,4 | 42,3 | 47,0 | 37,8 |
| 4 | 49,6 | 41,0 | 45,3 | 36,8 |
| 5 | 47,7 | 39,8 | 43,7 | 35,8 |
| 6 | 45,8 | 38,5 | 42,1 | 34,7 |
| 7 | 43,9 | 37,2 | 40,4 | 33,7 |
| 8 | 41,9 | 35,8 | 38,7 | 32,6 |

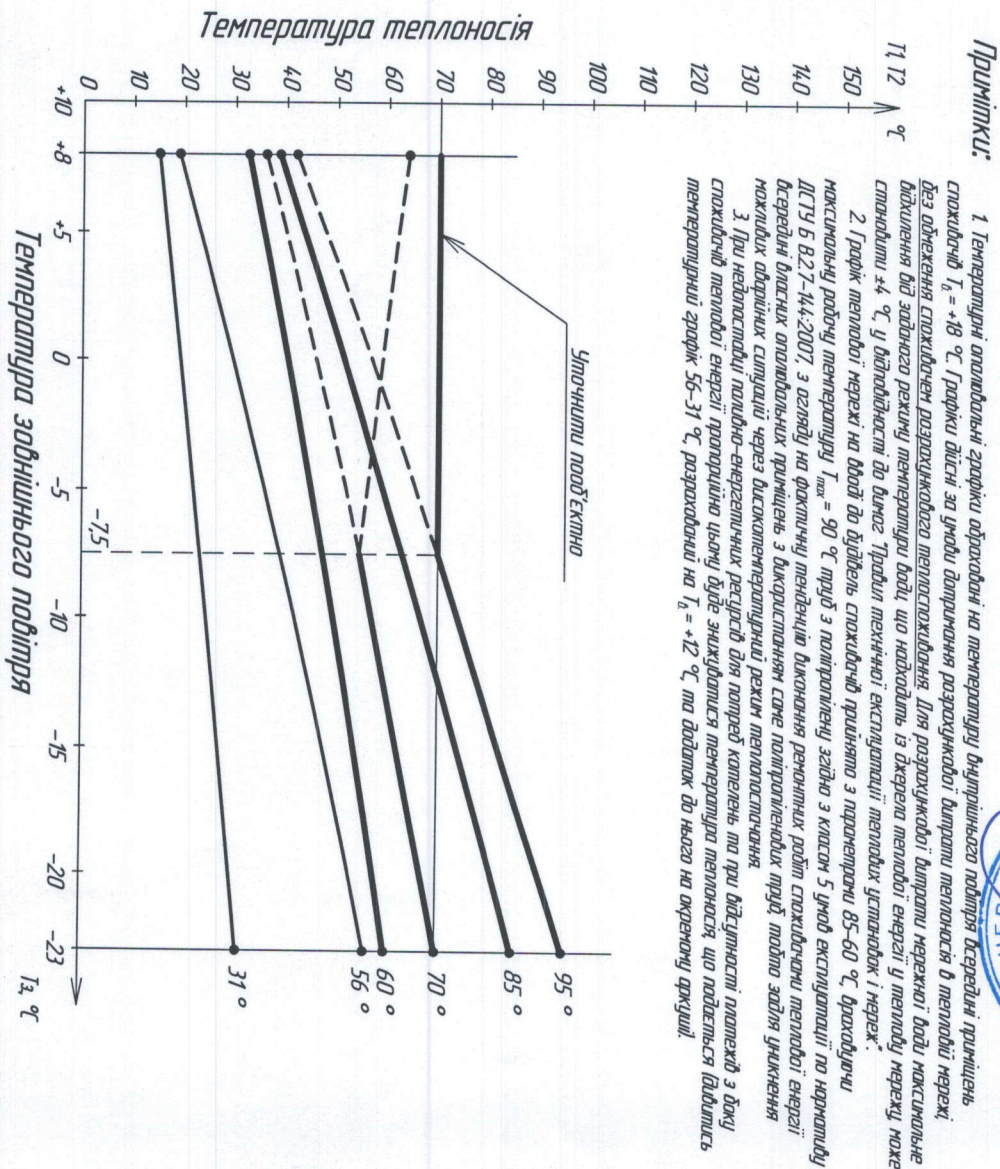

Виконав: провідний інженер

[Signature]

Володимир ПИСЬМЕННИЙ