

ПОДПИСАНО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний інженер



ТЕМПЕРАТУРИ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ НА 2025-2026 РР.

Головний інженер


Олександр МЕДВЕДЬОВ

1 ВИБОРЕНІ ТЕПЛОТОВА ЗАДАЧА ЯКОГО РОЗУМІВАННЯ ВИПЯСЬКУ ТЕПЛОТИ (графік 95-70°C)
2 ТЕПЛОТОВА МЕЖА НА ВХОДІ ДО БУНДІВЬ СПИЖИВАЧ (графік 85-60°C)

М. Сидорук

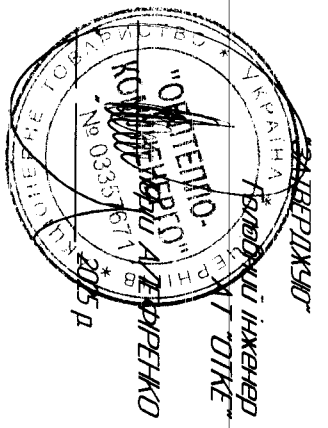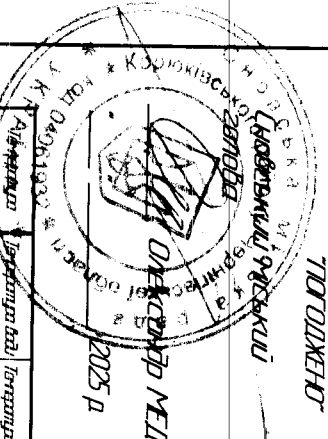

графік	температура вхідної теплоносії, °C	температура вихідної теплоносії, °C	температура вхідної теплоносії, °C	температура вихідної теплоносії, °C
-23	95	70	85	60
-22	934	690	836	592
-21	919	681	823	585
-20	903	671	809	577
-19	887	661	795	569
-18	871	652	781	561
-17	855	642	767	553
-16	839	632	753	546
-15	823	622	739	538
-14	807	611	725	529
-13	790	601	710	521
-12	774	591	696	513
-11	757	581	682	505
-10	741	570	667	496
-9	724	559	652	488
-8	707	549	638	479
-7	690	538	623	471
-6	673	527	608	462
-5	656	516	593	453
-4	639	505	578	444
-3	622	494	563	435
-2	604	482	548	426
-1	587	471	532	417
0	569	459	517	407
1	551	447	501	398
2	533	435	486	388
3	514	423	470	378
4	496	410	453	368
5	477	398	437	358
6	458	385	421	347
7	439	372	404	337
8	419	358	387	326

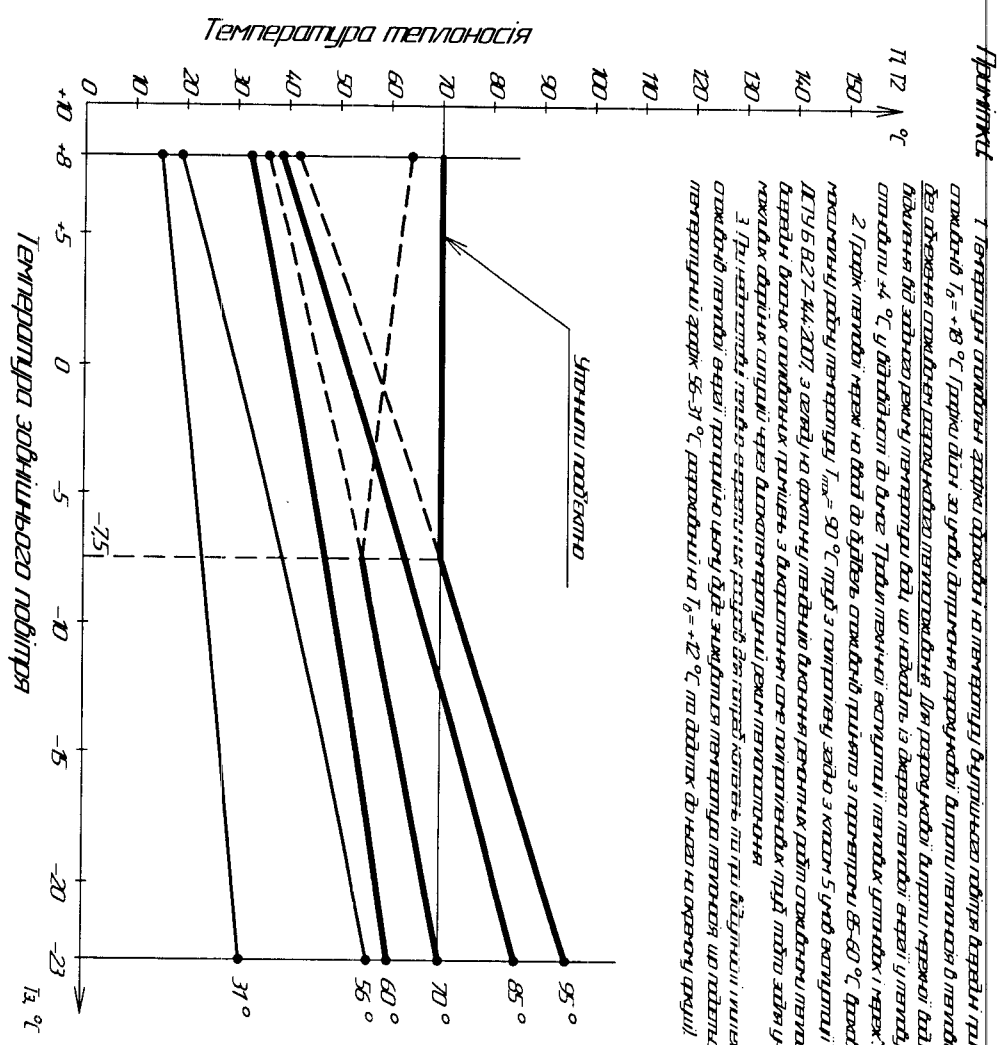

Виконав: провідний інженер

Володимир ПИГУНЕННИЙ