

ЗАТВЕРДЖЕНО
Корпоративний технічний
збірник
Інженер АЛЕКСАНДР
2022 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛОВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2022-2023 РР.

1 ВИБОРЕННЯ ТЕПЛОНОСИЯ ЗАДЛЯ ЯКОГО ПЕРУМОВАННЯ ВИПЯСКУ ТЕПЛОТИ (градуси 95-70°С)
2 ТЕПЛОВОЇ НЕТЕЖ НА ВВОДИ ДО БУДИВЕЛЬ СТОЖИВАЧВ (градуси 85-60°С)


М. Корюківка

ГРИГОРІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Інженер
А.Т. "ОТКЕ"
№ 03357/871
2022 р.

Температура зовнішнього повітря $t_{\text{вн}}^{\circ}\text{C}$	Температура вхідного теплоносія $t_{\text{вх}}^{\circ}\text{C}$	Температура вихідного теплоносія $t_{\text{вих}}^{\circ}\text{C}$	Температура вхідного теплоносія $t_{\text{вх}}^{\circ}\text{C}$	Температура вихідного теплоносія $t_{\text{вих}}^{\circ}\text{C}$
-23	95	70	85	60
-22	93.4	69.0	83.6	59.2
-21	91.9	68.1	82.3	58.5
-20	90.3	67.1	80.9	57.7
-19	88.7	66.1	79.5	56.9
-18	87.1	65.2	78.1	56.1
-17	85.5	64.2	76.7	55.3
-16	83.9	63.2	75.3	54.6
-15	82.3	62.2	73.9	53.8
-14	80.7	61.1	72.5	52.9
-13	79.0	60.1	71.0	52.1
-12	77.4	59.1	69.6	51.3
-11	75.7	58.1	68.2	50.5
-10	74.1	57.0	66.7	49.6
-9	72.4	55.9	65.2	48.8
-8	70.7	54.9	63.8	47.9
-7	69.0	53.8	62.3	47.1
-6	67.3	52.7	60.8	46.2
-5	65.6	51.6	59.3	45.3
-4	63.9	50.5	57.8	44.4
-3	62.2	49.4	56.3	43.5
-2	60.4	48.2	54.8	42.6
-1	58.7	47.1	53.2	41.7
0	56.9	45.9	51.7	40.7
1	55.1	44.7	50.1	39.8
2	53.3	43.5	48.6	38.8
3	51.4	42.3	47.0	37.8
4	49.6	41.0	45.3	36.8
5	47.7	39.8	43.7	35.8
6	45.8	38.5	42.1	34.7
7	43.9	37.2	40.4	33.7
8	41.9	35.8	38.7	32.6

Температура теплоносія

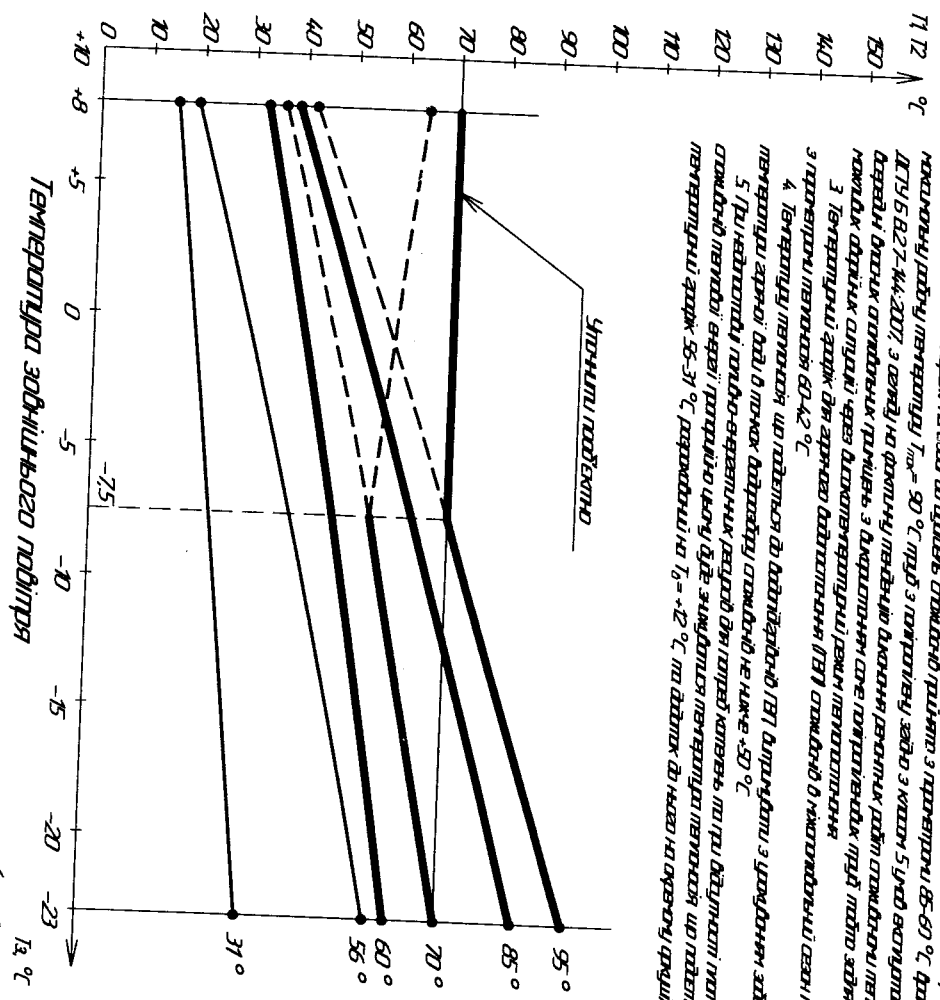

Температура зовнішнього повітря

Виконав: керівник ДПР та ВР

Директор СНАСКО