

"ЗАПІКЕНО"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

СНОВІСЬКИЙ МІСЬКИЙ

2020 рр

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2022-2023 РР.


Головний інженер
А.Т. "ОТКЕ"

Олександр МЕДВЕДЬОВ


1. ВРЯДЖЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІЛКУ ТЕПЛОТИ (графік 95-70°C)
2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВХОДІ ДО БУДИВЕЛІ ПОЖИВАЧІВ (графік 85-60°C)

Юрій АЛЕКСАНДРОВИЧ
2022 р.

М. СНОВІСЬК

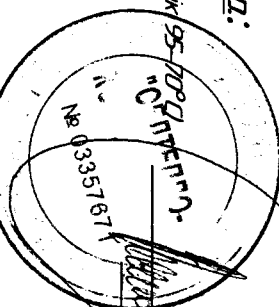

Температура зовнішнього повітря $t_{\text{вн}}^{\circ}\text{C}$	Температура води в опалювальній мережі $t_{\text{вд}}^{\circ}\text{C}$	Температура води в опалювальній мережі $t_{\text{вд}}^{\circ}\text{C}$	Температура води в опалювальній мережі $t_{\text{вд}}^{\circ}\text{C}$	Температура води в опалювальній мережі $t_{\text{вд}}^{\circ}\text{C}$
-23	95	70	85	60
-22	93.4	69.0	83.6	59.2
-21	91.9	68.1	82.3	58.5
-20	90.3	67.1	80.9	57.7
-19	88.7	66.1	79.5	56.9
-18	87.1	65.2	78.1	56.1
-17	85.5	64.2	76.7	55.3
-16	83.9	63.2	75.3	54.6
-15	82.3	62.2	73.9	53.8
-14	80.7	61.1	72.5	52.9
-13	79.0	60.1	71.0	52.1
-12	77.4	59.1	69.6	51.3
-11	75.7	58.1	68.2	50.5
-10	74.1	57.0	66.7	49.6
-9	72.4	55.9	65.2	48.8
-8	70.7	54.9	63.8	47.9
-7	69.0	53.8	62.3	47.1
-6	67.3	52.7	60.8	46.2
-5	65.6	51.6	59.3	45.3
-4	63.9	50.5	57.8	44.4
-3	62.2	49.4	56.3	43.5
-2	60.4	48.2	54.8	42.6
-1	58.7	47.1	53.2	41.7
0	56.9	45.9	51.7	40.7
1	55.1	44.7	50.1	39.8
2	53.3	43.5	48.6	38.8
3	51.4	42.3	47.0	37.8
4	49.6	41.0	45.3	36.8
5	47.7	39.8	43.7	35.8
6	45.8	38.5	42.1	34.7
7	43.9	37.2	40.4	33.7
8	41.9	35.8	38.7	32.6

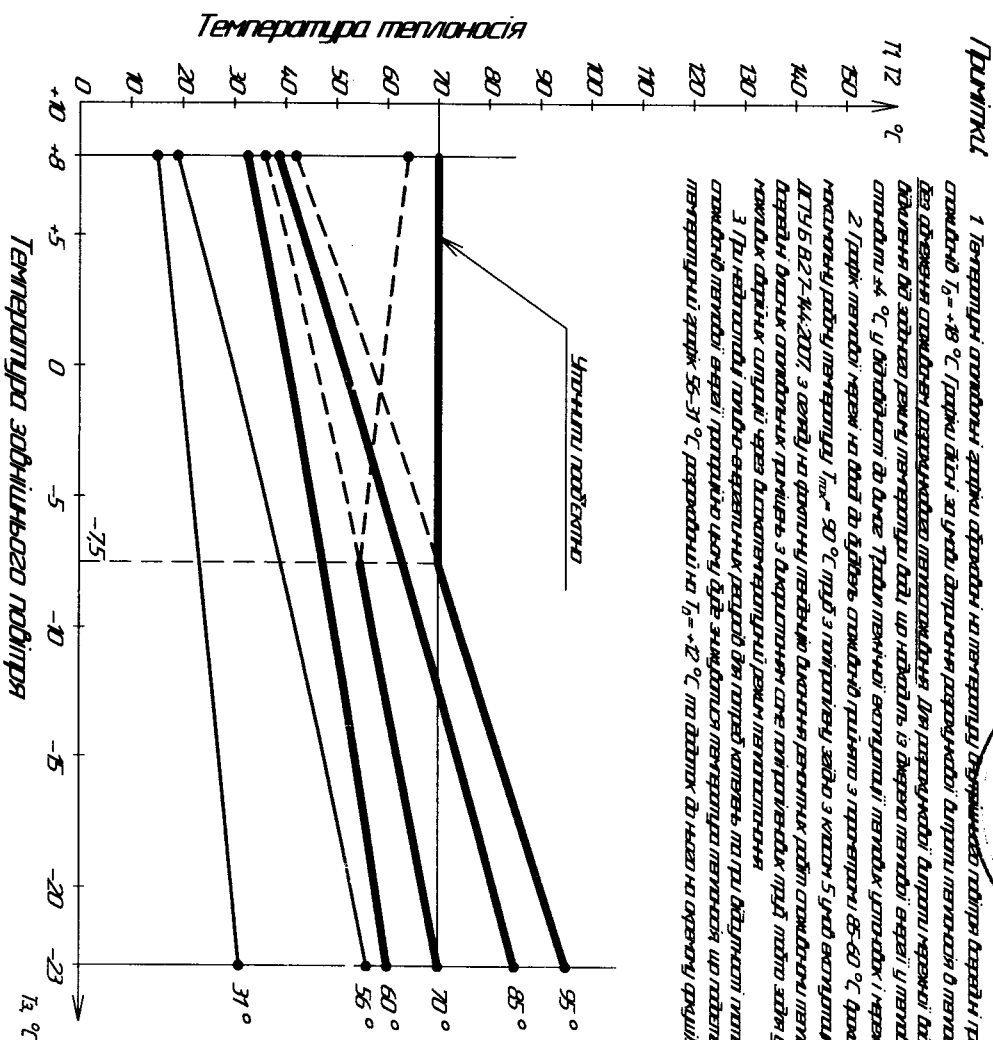

Виконано: керівник ДТР по ВР

Дмитро СИНЮСІК