


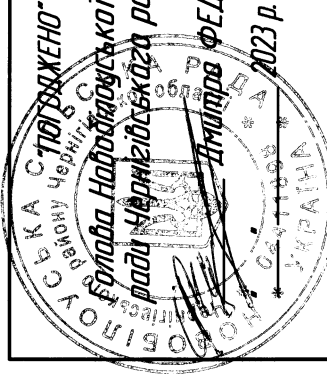

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Національної ради Чернівецького району

Ігор Федоров

2023 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2023-2024 РР.:


- 1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСИЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ (Графік 95-70°C)
- 2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВВОДІ ДО БУДІВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ (Графік 85-60°C)



Температура зовнішнього повітря t _в , °C	Температура води в подавочному трубопроводі капелі t _п , °C	Температура води в подавочному трубопроводі теплових мереж t _п , °C	Температура води в зворотному трубопроводі теплових мереж t _з , °C
-23	95	70	60
-22	93,4	69,0	59,2
-21	91,9	68,1	58,5
-20	90,3	67,1	57,7
-19	88,7	66,1	56,9
-18	87,1	65,2	56,1
-17	85,5	64,2	55,3
-16	83,9	63,2	54,6
-15	82,3	62,2	53,8
-14	80,7	61,1	52,9
-13	79,0	60,1	52,1
-12	77,4	59,1	51,3
-11	75,7	58,1	50,5
-10	74,1	57,0	49,6
-9	72,4	55,9	48,8
-8	70,7	54,9	47,9
-7	69,0	53,8	47,1
-6	67,3	52,7	46,2
-5	65,6	51,6	45,3
-4	63,9	50,5	44,4
-3	62,2	49,4	43,5
-2	60,4	48,2	42,6
-1	58,7	47,1	41,7
0	56,9	45,9	40,7
1	55,1	44,7	39,8
2	53,3	43,5	38,8
3	51,4	42,3	37,8
4	49,6	41,0	36,8
5	47,7	39,8	35,8
6	45,8	38,5	34,7
7	43,9	37,2	33,7
8	41,9	35,8	32,6

Примітки:

- 1. Температурні опалювальні графіки оброблені на температуру внутрішнього повітря середніх приміщень споживачів t_в = +18 °C. Графіки дійсні за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія в тепловій мережі без обмеження споживачем розрахункового теплоспоживання. Для розрахункової витрати теплоносія в мережу, що наближається до заданого режиму температури води, що наближається до окремості теплової мережі, може становити ±4 °C, у відношенні до вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.
- 2. Графік теплової мережі на ввіді до будівель споживачів прийнято з параметрами 85-60 °C, враховуючи максимальну роботу температури t_пmax = 90 °C, згідно з класом 5 умов експлуатації по нормативу ДСТУ Б В.2.7-144:2007, з огляду на фактичну тенденцію виконання ремонтних робіт споживачами теплової енергії середніх власних опалювальних приміщень з використанням саме поліпропіленових труб, подібно задія уникнення можливих аварійних ситуацій через високотемпературний режим теплопостачання.
- 3. При недостатній політико-енергетичних ресурсів для попереднього теплогенератора, що подається (відбитись споживачем теплової енергії пропорційно цьому буде знизилася температура теплоносія, що подається (відбитись температурний графік 56-31 °C, розрахований на t_в = +12 °C, та додаток до нього на окремому аркуші).

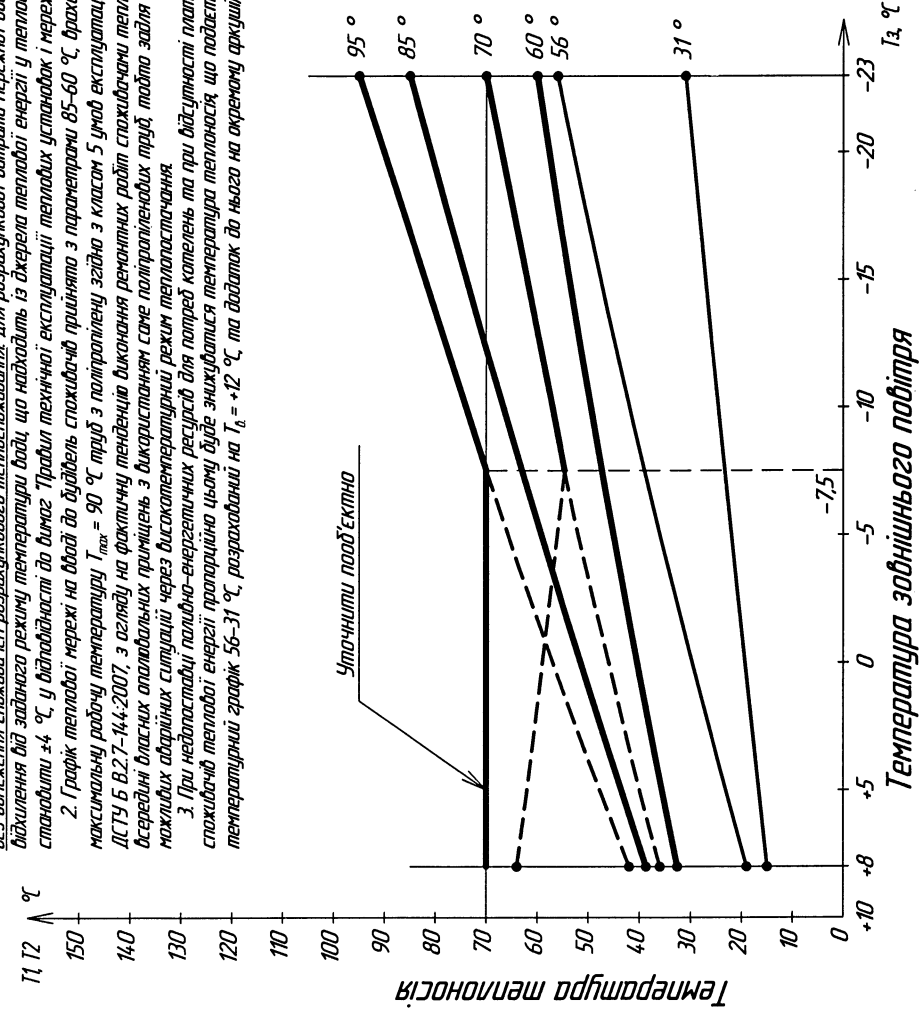

Температура зовнішнього повітря

Виконав: провідний інженер  Володимир ПИШМЕННИЙ