



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ на 2021-2022 рр.:

1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ (графік 95-70°C)
2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВВОДИ ДО БУДІВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ (графік 85-60°C)

М. Семенюка

2021 р.

Температура зовнішнього повітря $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$	Температура води в подавальному приладовій котельні 12°C	Температура води в подавальному приладовій котельні 12°C	Температура води в подавальному приладовій котельні на ввід в будинок 11°C	Температура води в подавальному приладовій котельні на ввід в будинок 12°C
-24	95	70	85	60
-23	93,5	69,1	83,7	59,3
-22	91,9	68,1	82,3	58,5
-21	90,4	67,2	81,0	57,8
-20	88,8	66,2	79,6	57,0
-19	87,3	65,3	78,3	56,2
-18	85,7	64,3	76,9	55,5
-17	84,2	63,3	75,5	54,7
-16	82,6	62,3	74,1	53,9
-15	81,0	61,4	72,8	53,1
-14	79,4	60,4	71,4	52,3
-13	77,8	59,4	70,0	51,5
-12	76,2	58,3	68,6	50,7
-11	74,6	57,3	67,2	49,9
-10	73,0	56,3	65,7	49,1
-9	71,3	55,3	64,3	48,2
-8	69,7	54,2	62,9	47,4
-7	68,0	53,1	61,4	46,5
-6	66,4	52,1	60,0	45,7
-5	64,7	51,0	58,5	44,8
-4	63,0	49,9	57,0	43,9
-3	61,3	48,8	55,6	43,1
-2	59,6	47,7	54,1	42,2
-1	57,8	46,5	52,5	41,2
0	56,1	45,4	51,0	40,3
1	54,3	44,2	49,5	39,4
2	52,6	43,0	47,9	38,4
3	50,8	41,8	46,4	37,5
4	48,9	40,6	44,8	36,5
5	47,1	39,4	43,2	35,5
6	45,2	38,1	41,6	34,4
7	43,4	36,8	39,9	33,4
8	41,4	35,5	38,3	32,3

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора
технічної АТ "ОТКЕ"




Примітки:

1. Температурні опалювальні графіки оброблені на температурі випаровування теплоносія, при цьому враховано, що температура теплоносія в мережі становить $T_{\text{вн}} = +16^\circ\text{C}$. Графіки дійсні за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія. При відхиленні від заданого режиму температури води, що надходить із джерела теплової енергії у теплову мережу, може становити $\pm 4^\circ\text{C}$ у відношенні до вимог. При відхиленні експлуатації теплової мережі у мережі.

2. Графік теплової мережі на ввід до будівель споживачів прийняти з параметрами 85-60 $^\circ\text{C}$ (враховуючи максимальну робочу температуру $T_{\text{вн}} = 90^\circ\text{C}$ при $\pm 5^\circ\text{C}$ у відношенні до нормативу ДСТУ Б В.2.7-144:2007, з огляду на фактичну тенденцію виконання ремонтних робіт споживачами теплової енергії безперервно внаслідок опалювальних приладів, з використанням саме підігрівачів, при цьому уникнення можливих аварійних ситуацій через високотемпературний режим теплопостачання).

3. При неможливості повноцінної енергетичних ресурсів для потреб котельні та при відсутності питової та доплати теплової енергії пропорційно цьому буде знизитися температура теплоносія, що подається (відбитися) температурний графік 56-31 $^\circ\text{C}$, розрахований на $T_{\text{вн}} = +12^\circ\text{C}$, та додаток до нього на окрему схему.

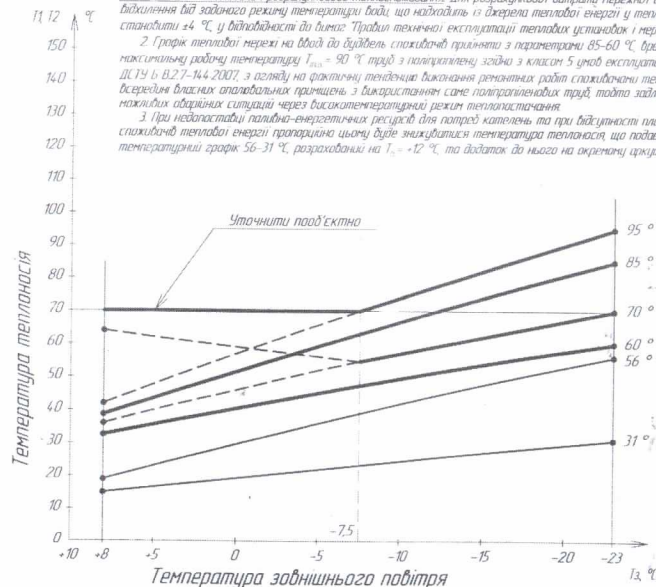

Виконав: керівник групи ВД

Вітєв

Письменний ВМ