

Голова Срібнянської селищної ради

О.В. Панченко

2021 p.

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ на 2021-2022 рр.:

1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСКУ ТЕПЛОТИ (графік 95-70°C)
2. ТЕПЛОВІЙ МЕРЕЖІ НА ВВОДІ ДО БУДІВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ (графік 85-60°C)

смет. Срідне

Заступник
технічного

5-7091

УКРАЇНА
"ОБЛЕРГО
КОМУНЕНЕРГО"
№ 03357671
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Заступник директора
технічного АТ "ОТКЕ"

V.V. Олійник

2021 p.


Температура добытого подлёда 13 °C	Температура воды в подлёдном прудовом котловине 11 °C	Температура воды в заторном прудовом котловине 12 °C	Температура воды в подлёдном прудовом котловине на бдв в дудине 11 °C	Температура воды в заторном прудовом котловине на бдв в дудине 12 °C
-23	95	70	85	60
-22	93,4	69,0	83,6	59,2
-21	91,9	68,1	82,3	58,5
-20	90,3	67,1	80,9	57,7
-19	88,7	66,1	79,5	56,9
-18	87,1	65,2	78,1	56,1
-17	85,5	64,2	76,7	55,3
-16	83,9	63,2	75,3	54,6
-15	82,3	62,2	73,9	53,8
-14	80,7	61,1	72,5	52,9
-13	79,0	60,1	71,0	52,1
-12	77,4	59,1	69,6	51,3
-11	75,7	58,1	68,2	50,5
-10	74,1	57,0	66,7	49,6
-9	72,4	55,9	65,2	48,8
-8	70,7	54,9	63,8	47,9
-7	69,0	53,8	62,3	47,1
-6	67,3	52,7	60,8	46,2
-5	65,6	51,6	59,3	45,3
-4	63,9	50,5	57,8	44,4
-3	62,2	49,4	56,3	43,5
-2	60,4	48,2	54,8	42,6
-1	58,7	47,1	53,2	41,7
0	56,9	45,9	51,7	40,7
1	55,1	44,7	50,1	39,8
2	53,3	43,5	48,6	38,8
3	51,4	42,3	47,0	37,8
4	49,6	41,0	45,3	36,8
5	47,7	39,8	43,7	35,8
6	45,8	38,5	42,1	34,7
7	43,9	37,2	40,4	33,7
8	41,9	35,8	38,7	32,6

Примітки:

1. Температурні опалювальні дроти обігріваються на температурі опалювального середовища, в середньому принаймні становить $t_{\text{ср}} = +18^\circ\text{C}$. Дроти дієльні за умови дотримання розрахункової витрати теплоенергії в теплової мережі, де обігріваються споживачі розрахункової теплонавантажувальності. Для розрахункової витрати теплоенергії в мережу відхилення від заданого режиму температури води, що надходить із джерела теплової енергії в теплової мережі, може становити $\pm 4^\circ\text{C}$ у відношенні до вимог "Правил технічної експлуатації теплової установок і мереж".

2. Графік теплової мережі на ввід до будівель споживачів прийнято з параметрами 85-60 °C, враховуючи максимальну робочу температуру $t_{\text{max}} = 90^\circ\text{C}$ та зупинилося згідно з класом 5 унової експлуатації по нормативу ДСТУ 6:27.4-14:2007, з огляду на фактичне тренді виконання ремонтних робіт споживачами теплової енергії в середній власних опалювальних припиняє з використанням саме теплоносійових труб, тобто згідно уникнення можливих аварійних ситуацій через високотемпературний режим теплопостачання.

3. При недостатку паливно-енергетичних ресурсів для потреб котельні та при відсутності платежів з боку споживачів теплової енергії пропорційно цьому буде знижуватися температура теплоносія, що подається (дивитись температурний графік 56–31 °С, розрахований на $T_{\text{н}} = +12$ °С та додаток до нього на окремому аркуші).

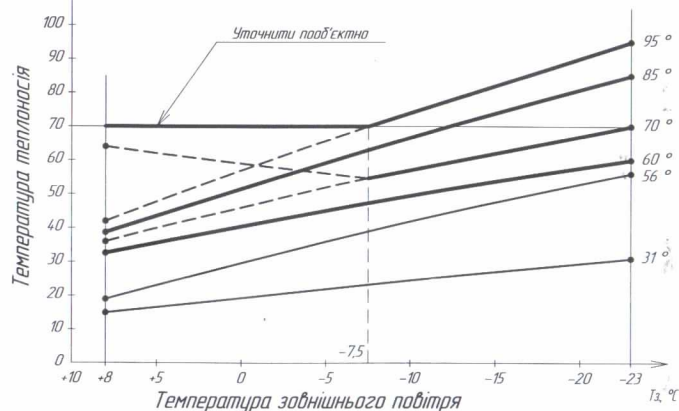

Виконав: керівник групи ВІД

Письменный В.М.